

| 防火対象物の別(令別表第一)<br>■は特定防火対象物 |   | 消防用設備等の種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |              |             |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | 自動火災報知設備                 |   |                                           |              |           |                                 |         |     |           |        | ガスもれ火災警報設備                             |        |                        |   | 非常警報設備                  |     |       |        |                   | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 防火対象物の別 |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|-----------|-----|----------|--|---------------|--|--------|-----|--------|-----|--------|-------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|---------|-----|-----------|--------|----------------------------------------|--------|------------------------|---|-------------------------|-----|-------|--------|-------------------|-----------------|---------|--|--|--------|--|-------------------|--|----------|--|----|--|--|
|                             |   | 法第17条の2の5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 規則第24条第1項2号ハ |             | 令第21条     |     |          |  |               |  |        |     |        |     | 規則第23条 |                               |                          |   |                                           |              | 法第17条の2の5 |                                 | 令第21条の2 |     | 法第17条の2の5 |        | 令第24条                                  |        |                        |   |                         |     |       |        |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             |   | 令第34条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |              |             | 全体        |     | 部分       |  |               |  |        |     |        |     | 煙感知器   |                               | 煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器 |   | 炎感知器                                      |              | 令第34条     |                                 |         |     |           |        | 令第34条                                  |        | 放送設備、非常ベル、自動式サイレンのうち1種 |   | 放送設備と非常ベル又は放送設備と自動式サイレン |     |       |        |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             |   | 既存<br>存<br>そ<br>及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |              |             | 延べ面積㎡以上一般 |     | 防火対象物※11 |  | 地階又は無窓階(㎡以上)は |  | 3階以上の階 |     | 2階又は以上 |     | 11階以上  |                               | 通信機器室                    |   | 指定可燃物                                     |              | 道路供される部分  |                                 | 個室の部分   |     | 階段等       |        | 天井の高さ                                  |        | 廊下・通路                  |   | 地・11階・無窓階以上             |     | 天井の高さ |        | 既存<br>存<br>そ<br>及 |                 |         |  |  | 温泉採取設備 |  | 既存<br>存<br>そ<br>及 |  | 収容人員(以上) |  | 階数 |  |  |
|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              |             |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               |                          |   |                                           |              |           |                                 |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (1)                         | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ● | ※10          | 300         | 全部        |     |          |  |               |  |        |     |        |     | ※12    | 感知器の取り付け面の高さが15 m以上 20 m未満の場合 | ○                        | ⊗ | 感知器を設置する区域の天井等の高さが15 m以上の場所(20 m未満は煙感知器可) | ●            | Ⓐ         | 温泉採取のための設備で総務省で定めるものが設置されているもの。 |         | 50  | 20        | 300    | Ⓑ 地階を除く階数が11以上のもの又は地階の階数が3以上のもの。<br>※8 | 500 ※9 | (1)                    | イ |                         |     |       |        |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ロ | 公会堂、集会場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |              |             |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               |                          |   |                                           |              |           |                                 |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        |                   |                 | ロ       |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (2)                         | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブの類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |              |             |           |     |          |  |               |  |        |     |        | ※12 |        |                               | ○                        | ⊗ |                                           | ●            | Ⓐ         |                                 |         | 50  | 20        | 300    |                                        |        |                        |   |                         | (2) | イ     |        |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ロ | 遊技場、ダンスホール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |              |             |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               |                          |   |                                           |              |           |                                 |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        |                   |                 | ロ       |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((2)項ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                               | ● | ※10          | 300         | 全部        | 100 |          |  |               |  |        |     |        |     | ※12    |                               |                          | ○ | ⊗                                         |              | ●         |                                 |         | 50  | 20        | 300    |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | ハ                 |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。))において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの(例えばインターネットカフェ、テレクラ、個室ビデオ、マンガ喫茶等。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              | 全部          |           |     |          |  |               |  |        | ※14 |        |     |        |                               |                          |   | ⊗                                         |              |           |                                 |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | ニ      |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (3)                         | イ | 待合、料理店の類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ● | ※10          | 300         | 全部        | 100 |          |  |               |  |        |     |        | ※12 |        |                               | ○                        | ⊗ |                                           | ●            |           |                                 | 50      | 20  | 300       |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | イ                 |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ロ | 飲食店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |              |             |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | ○                        | ⊗ |                                           | ●            |           |                                 | 50      | 20  | 300       |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | ロ      |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (4)                         |   | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ● | ※10          | 300         | 全部        |     |          |  |               |  |        |     |        | ※12 |        |                               | ○                        | ⊗ |                                           | ●            |           |                                 | 50      | 20  | 300       |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | (4)               |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (5)                         | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ● | ※10          | 300         | 全部        |     |          |  |               |  |        |     |        | ※12 |        |                               | ○                        | ⊗ |                                           | ●            |           |                                 | 20      | 20  | 300       |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | イ                 |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ◎ |              | 500         |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | ○                        | △ |                                           | ☆            |           |                                 | 50      |     | 800       |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | ロ      |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | イ | 病院、診療所、助産所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |              | 300         |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               |                          |   |                                           |              |           |                                 | 20      |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | イ                 |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (6)                         | ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)                                                                   | ● | ※10          | 全部          |           |     |          |  |               |  |        |     |        | ※12 |        |                               | ○                        | ⊗ |                                           | ●            | Ⓐと同じ      |                                 | 50      | 20  | 300       |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | ロ      |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第五条第六項から第八項まで、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) | ● | ※10          | 300         | 全部        |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               |                          |   |                                           |              |           |                                 |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | ハ                 |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ニ | 幼稚園又は特別支援学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |              |             |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               |                          |   |                                           |              |           | 500 ※9                          |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | ニ                 |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (7)                         |   | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ◎ |              | 500         |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | □                        | △ |                                           | ☆            |           |                                 | 50      | 20  | 800       |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | (7)    |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (8)                         |   | 図書館、博物館、美術館の類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ◎ |              | 500         |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | □                        | △ |                                           | ☆            |           |                                 | 50      | 20  | 800       |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | (8)    |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (9)                         | イ | 蒸気浴場、熱気浴場の類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ● | ※10          | 200         | 全部        |     |          |  |               |  |        |     |        | ※12 |        |                               | ○                        | ⊗ |                                           | ●            | Ⓐと同じ      |                                 | 20      | 20  | 300       |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | イ                 |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ◎ |              | 500         |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               |                          | △ |                                           |              |           | 50                              |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | ロ      |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (10)                        |   | 車輛の停車場、船舶又は航空機の発着場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ◎ |              | 500         |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | □                        | △ |                                           | ☆            |           |                                 | 50      | 20  |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | (10)   |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (11)                        |   | 神社、寺院、教会の類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ◎ |              | 1000        |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | □                        | △ |                                           | ☆            |           |                                 | 50      | 20  |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | (11)   |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (12)                        | イ | 工場、作業場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ◎ |              | 500         |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | ○                        | △ |                                           | ☆            |           |                                 | 50      | 20  |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | イ      |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |              |             |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               |                          |   |                                           |              |           |                                 |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | ロ                 |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (13)                        | イ | 自動車車庫、駐車場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ◎ |              | 500         |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | □                        | △ |                                           | ☆            |           |                                 | 50      | 20  |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | イ                 |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              | 全部          |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               |                          |   |                                           |              |           |                                 |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       |        | ロ                 |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (14)                        |   | 倉庫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ◎ |              | 500         |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | □                        | △ |                                           | ☆            |           |                                 | 50      | 20  |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | (14)   |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (15)                        |   | 前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ◎ |              | 1000        |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | ○                        | ⊗ |                                           | ☆            |           |                                 | 50      | 20  |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | (15)   |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (16)                        | イ | ※1.特定用途を含む複合用途防火対象物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ● | ※10          | 300 ※13     | 全部        | ※3  |          |  |               |  |        | ※14 | ※12    |     |        | ○                             | ⊗                        |   | ●                                         | 1000(500) ※5 |           | 50                              | 20      | 500 |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | イ      |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
|                             | ロ | イ以外の複合用途防火対象物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ◎ |              | ※4          |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | ⊗                        | ⊗ |                                           | ☆            |           |                                 |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | ロ      |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (16-2)                      |   | ※7.地下街                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ● |              | 300 ※13     |           |     |          |  |               |  |        | ※14 |        |     |        | ○                             | ⊗                        |   | ●                                         | 延べ面積1000     |           |                                 |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | (16-2) |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (16-3)                      |   | ※7.準地下街                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ● |              | 500(300) ※2 |           |     |          |  |               |  |        | ※14 |        |     |        | ○                             | ⊗                        |   | ●                                         | 1000(500) ※6 |           |                                 |         |     |           |        |                                        |        |                        |   |                         |     |       | (16-3) |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |
| (17)                        |   | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ● |              | 全部          |           |     |          |  |               |  |        |     |        |     |        |                               | □                        | △ |                                           |              |           | 50                              | 20      |     | Ⓓと同じ      | 500 ※9 | (17)                                   |        |                        |   |                         |     |       |        |                   |                 |         |  |  |        |  |                   |  |          |  |    |  |  |

※1.特定用途とは、(1)項～(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分。  
※2.延べ面積500㎡以上かつ特定部分の床面積合計が300㎡以上のもの。  
※3.地階又は無窓階で、(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が100㎡以上。  
※4.(1)項から(15)項までのうち、それぞれの基準面積に達した部分について設置する。  
※5.地階の床面積合計が1000㎡以上で、特定部分の床面積の合計が、500㎡以上のもの。  
※6.延べ面積が1000㎡以上で、特定部分の床面積の合計が500㎡以上のもの。  
※7.地下街とは「建物の地階(16-2)項に掲げるものの各階を除く。で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもので、特定用途に供される部分が存するもの」をいう。  
準地下街とは、「建物の地階(16-2)項に掲げるものの各階を除く。で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもので、特定用途に供される部分が存するもの」をいう。  
※8.放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することのできる装置を付置することただし、起動装置を非常電話とする場合はこの限りでない。(地階を除く階数が11以上の階又は地階の階数が3以上の階)  
※9.消防機関へ常時通報することができ電話を設置したときは、設置しないことができる。  
※10.特定1階段等防火対象物または(2)項ニを含む防火対象物の受信機にあっては再鳴動機能を有すること。  
※11.地下階又は3階以上に特定用途があり屋内階段が1のもの。  
※12.特定1階段等防火対象物の階段室にあっては煙感知器1種・2種とし、垂直距離7.5m毎に設置。(※11以外は垂直距離15m毎に設置)  
※13.(2)項ニ又は(6)項ロの用途に供される部分にはすべて設置。  
※14.(2)項ニの用途に供される客が利用する個室部分に限る。


①標示温度75℃以下で作動時間60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けた場合でも自動火災報知設備を省略できない場所。  
(イ)特定防火対象物(表中□の箇所)。  
(ロ)(イ)以外の防火対象物の地階、無窓階、11階以上の階。  
(ハ)階段、傾斜路、パイプシャフト、エレベーターの昇降路など。  
(ニ)廊下、通路で煙感知器を設置する義務のあるところ。  
②●印は、既存そ及の適用を受ける防火対象物を示す。  
◎印は、1/2又は1000㎡以上の増改築又は主要構造部である壁について行い過半の修繕又は模様替えの場合は既存そ及の適用を受ける防火対象物を示す。  
☆印は、温泉採取設備で総務省で定めたものが設置されているものは、既存そ及の適用を受ける防火対象物を示す。  
③○印は、熱感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けなければならない場所。  
△印は、熱感知器(差動式若しくは補償式の1種又は2種、定温式の特種又は1種(公称作動温度75℃以下のものに限る。))、煙感知器又は炎感知器のいずれかを設置。  
□印は、廊下、通路、地階、無窓階、11階以上にあるときは、熱感知器、煙感知器又は、炎感知器のいずれかを設置。  
⊗印は、各々の防火対象物の基準による。  
⊗印は、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設置することを示す。

自動火災報知設備設計基準抜粋

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 警戒区域                                                                                                                                                                              | (1)1の警戒区域の面積は600m <sup>2</sup> 以下、主要な出入口から内部を見通せる場合1000m <sup>2</sup> 以下。                                               |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (2)一辺の長さは50m以下、光電式分離型の場合100m以下。                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (3)次の(4)を除き2以上の階にわたらないこと。                                                                                               |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (4)階段、エレベーター昇降路、ダクト(水平区画されていないもの)などは別の警戒区域とする。                                                                          |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (5)階段の警戒区域は、地階が1階のみの場合は地上階に含め、地上45m以下ごと、地階が2以上のものは、地上階と別にする。                                                            |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (6)階段等の警戒区域は、感知器の設置階が地下のものは地上階と別とする。                                                                                    |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 受信機                                                                                                                                                                               | (1)防災センター等(防災センター、中央管理室、守衛室等常時人がいる場所)に設ける。                                                                              |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (2)1の対象物(設置単位が階のものにあっては当該階)内に1級1回線・2級・3級受信機は2台まで、2台以上の場合は、受信機間で相互通話設備と相互ベル鳴動が必要。                                        |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (3)2級1回線は延面積(設置単位が階のものにあっては当該階の床面積)350m <sup>2</sup> 以下に限る。<br>3級受信機は延面積(設置単位が階のものにあっては当該階の床面積)150m <sup>2</sup> 以下に限る。 |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (4)2級受信機は5回線まで。                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 配線                                                                                                                                                                                | (1)各階ごとにその階のどの部分からも水平距離25m以下とする。                                                                                        |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (2)地上階が5階以上で延べ面積が3000m <sup>2</sup> を超える対象物は区分鳴動方式。<br>(一定時間経過後又は新たな火災信号を受信した場合一斉鳴動に切り替わる)                              |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (3)各階ごとにその階のどの部分からも歩行距離50m以下とする。                                                                                        |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | (4)表示灯は発信機の直近の箇所に設ける(●○●を機器取容箱に収めることが多い。)                                                                               |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 終端抵抗器は、1級もしくは2級(自動断線検出回路付)方式の回路の末端に設ける。                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 移報器は、消火栓ポンプ起動連動等の場合に設置する。表示灯点滅が標準。                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 点検口付煙感知器、シャフト最上部等に設置する場合使用する。                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 各階ごとにその階のどの部分からも歩行距離50m以下とする。                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 配線                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (1)感知器回線は送り配線とする。                                                                                                                                                                 | (4)地区音響装置への配線は耐熱電線。                                                                                                     |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (2)共通線は7回線毎に1本の割合で設ける。                                                                                                                                                            | (5)消火栓連動の場合表示灯配線は耐熱電線。                                                                                                  |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (3)感知器回路の線路抵抗は往復で50Ω以下とする。                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 1級方式の電線の基本本数は、表示線(L)1回線に1本、共通線(C)7回線毎に1本の割合、電話線(T)、応答確認線(A)各1本、ベル線、表示灯線各2本の計8本。(一斉鳴動方式)<br>蓄積式2級受信機を使用する場合、消火栓連動でない場合も受信機と発信機間の配線を1本追加して3本とすること。(消火栓連動の場合、消火栓起動線(H)は受信機を経由させること。) |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 感知器の取付高さの制限と感知面積(m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | 4m未満                                                              | 4m～8m未満                       | 8m～15m未満                      | 15m～20m未満                     |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | 耐火                                                                                                                      | 非耐火                                                               | 耐火                            | 非耐火                           | 耐火                            | 非耐火                           |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | 差動式スポット型1種                                                                                                              | 90                                                                | 50                            | 45                            | 30                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | 2種                                                                                                                      | 70                                                                | 40                            | 35                            | 25                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | 定温式スポット型特種                                                                                                              | 70                                                                | 40                            | 35                            | 25                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 1種                                                                                                                                                                                | 60                                                                                                                      | 30                                                                | 30                            | 15                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 煙スポット型1種                                                                                                                                                                          | 150                                                                                                                     | 150                                                               | 75                            | 75                            | 75                            | 75                            | 75                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 2種                                                                                                                                                                                | 150                                                                                                                     | 150                                                               | 75                            | 75                            | 75                            | 75                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 3種                                                                                                                                                                                | 50                                                                                                                      | 50                                                                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 注:(1)蓄積式・二信号式受信機を使用した場合は蓄積型感知器は使用できない。<br>(2)○、□ <sub>1</sub> は感度が良い為、設置する場合は非火災報に留意すること。(特設の場合を除き用いない)                                                                           |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 光電式分離型                                                                                                                                                                            | 送光部                                                                                                                     | (1)光軸は平行する壁から0.6m以上離す。                                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | □ <sub>1</sub> →                                                                                                        | (2)送光部、受光部は背部の壁から1m以内。                                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | 受光部                                                                                                                     | (3)光軸の長さは5m以上100m以下。                                              |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | →□ <sub>2</sub>                                                                                                         | (4)光軸から水平距離で7m以下が警戒範囲。                                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | (5)光軸の高さは天井等の高さの80%以上。                                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 差動式分佈型                                                                                                                                                                            | 空気管式(1,2種)                                                                                                              | 相互間隔9(6)m、接続長100m以下、露出長は感知区域ごとに20m以上、取付面の高さ15m未満。                 |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   | 熱電対式(1,2種)                                                                                                              | 熱電対部の最少接続個数4以上、最大接続個数20以下、感知面積22(18)m <sup>2</sup> と取付け面の高さ15m未満。 |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 炎感知器                                                                                                                                                                              | 赤外線、紫外線                                                                                                                 | 床面から1.2mの監視空間(道路の用を除く)                                            |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 感知器の設置を除外できる場所                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (1)取付け面の高さが20m以上ある場所。(炎感知器を除く)                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (2)主要構造部を耐火構造とした建物の天井裏の部分。                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (3)天井裏で、天井と上階の床との間の距離が0.5m未満の場所。                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (4)煙感知器にあっては(1)～(3)の他                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| ○ <sub>2</sub> ○ <sub>12</sub> △ <sub>12</sub> □ <sub>12</sub> ○ <sub>12</sub>                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (イ)じんあい、微粉が多量に滞留する場所。                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 水蒸気が多量に滞留する場所。                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (ロ)腐食性ガスが発生するおそれのある場所。                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (ハ)厨房その他、正常時に煙が滞留する場所。                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (ニ)著しく高温となる場所。                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (ホ)排気ガスが多量に滞留する場所。                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (ヘ)煙が多量に流入するおそれのある場所。                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (ト)結露が発生する場所。                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| ●※じんあい、微粉等が侵入しない構造又は措置を講じたもの。<br>●水蒸気が多量に滞留する場所又は結露が発生する場所は△、□(防水型)を使用。<br>●水蒸気が多量に滞留する場所、(ロ)(ハ)(ヘ)の定温式は75℃以下。<br>●(ロ)は性状に応じ耐酸・耐アルカリ(■)を使用。<br>●●は令第32条の特例を適用し設置。                 |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 感知器の適応場所(左側……有窓階、右側……地階、無窓階、11階以上)                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 用途                                                                                                                                                                                | 場所                                                                                                                      | 事務室                                                               | 会議室                           | 食堂                            | 売場                            | 客室                            | 病室                            | ポンプ機械                         | 電気室                           | ボイラー室                         | 手術室                           | 押入                            | 駐車場                           | 廊下                            | 階段                            | 厨房台所                          | 乾燥室                           | 脱衣室                           | 居室                            |
| デパート                                                                                                                                                                              | 4項                                                                                                                      | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub>                                     | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |                               |                               | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |
| オフィスビル                                                                                                                                                                            | 15項                                                                                                                     | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub>                                     | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |                               |                               |                               | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |
| 病院                                                                                                                                                                                | 6項イ                                                                                                                     | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub>                                     | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |                               |                               | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |
| ホテル                                                                                                                                                                               | 5項イ                                                                                                                     | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub>                                     | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |                               | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |                               | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |
| 学校                                                                                                                                                                                | 7項                                                                                                                      | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub>                                     | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |                               |                               |                               | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> | □ <sub>1</sub> □ <sub>2</sub> |
| 特殊な場所                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         | 油庫 □ <sub>1</sub> Ex (防爆)                                         | サウナ □ <sub>1</sub> で150℃      | 電池室 □ <sub>1</sub> (耐酸・耐アルカリ) |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 注：(1)感知器の種類はそれぞれ適応するものを選ぶこと(□ <sub>1</sub> 2種、□ <sub>2</sub> は2種が一般に多く使用されている。)                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (2)押入の□ <sub>1</sub> は、市町村により□ <sub>2</sub> を設ける場合もある。                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (3)駐車場の□ <sub>1</sub> は、令第32条の特例を適用した場合に設置できる。                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| (4)廊下の※は、熱感知器、煙感知器又は炎感知器のいずれかを設置。                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |

ガスもれ火災警報設備設計基準抜粋

- 警戒区域△△:自火報設備に準ずる。貫通部は別警戒区域とする。 ●受信機☐:自火報設備に準ずる。 ●中継器☐:点検に便利で、防火上有効な措置を講じた箇所。
- ガスもれ表示灯△△:通路に面する部分の出入口付近。ただし、1警戒区域が1室の場合は不要。
- 音声警報装置☐:操作部は受信機の直近。スピーカーは各階ごとに、その階の各部分から1のスピーカーまで水平距離25m以下。(非常放送兼用可)

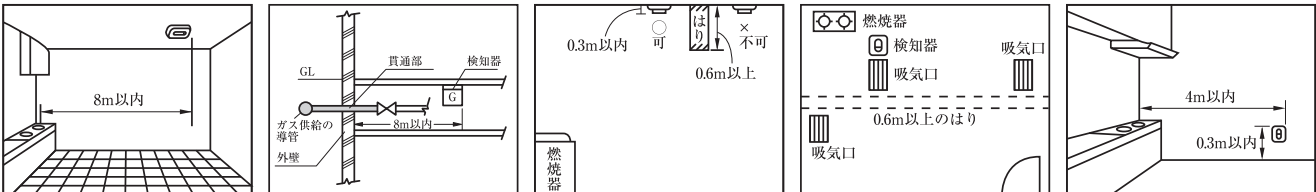

●ガスもれ検知器


<軽ガス>  
燃焼器又は貫通部から、水平距離で8m以内の位置に設ける。

天井面等が0.6m以上突出したはり等によって区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設ける。  
検知器の下端は、天井面等の下方0.3m以内の位置に設ける。

燃焼器が使用される室の天井面等の付近に吸気口がある場合には、当該燃焼器との間の天井面等が0.6m以上突出したはり等によって区画されていない吸気口のうち、燃焼器から最も近いものの付近に設ける。  
(貫通部に設けるものも同様)

<重ガス>  
燃焼器又は貫通部から、水平距離で4m以内の位置に設ける。  
検知器の上端は、床面の上方0.3m以内の位置に設ける。

●温泉採取設備におけるガスもれ検知器設置基準

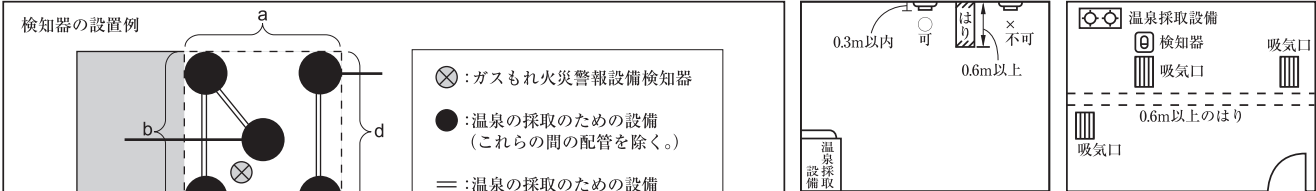

- ガスの濃度を指示するための装置(☐)を防災センター等に設ける。
- 音声警報装置☐:操作部は受信機の直近。スピーカーは各階ごとに、その階の各部分から1のスピーカーまで水平距離25m以下。(非常放送兼用可)

危険物の規制に関する規則

(危規則第38条第1項) 自動火災報知設備の設置基準

| 製造所等の別             | 設 置 対 象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製 造 所<br>一 般 取 扱 所 | ①高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 延べ面積500m <sup>2</sup> 以上のもの                                                                                                                               |
|                    | ②その他のもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⑦ 指定数量の100倍以上のもので屋内にあるもの<br>⑧ 延べ面積500m <sup>2</sup> 以上のもの<br>⑨ 一般取扱所の用途に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(他の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)<br>⑦～⑨のいずれかに該当するもの |
| 屋 内 貯 蔵 所          | ①指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)<br>②貯蔵倉庫の延べ面積が150m <sup>2</sup> を超えるもの(貯蔵倉庫が150m <sup>2</sup> 以内ごとに不燃材料で造った開口部のない隔壁で区画されているもの又は第2類若しくは第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70℃未満の第4類危険物を除く。))を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(一斉鳴動方式)<br>③軒高が6m以上の平屋建のもの<br>④建築物の一部に設ける屋内貯蔵所(他の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70℃未満の第4類危険物を除く。))のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) |                                                                                                                                                           |
| 屋外タンク貯蔵所           | ①岩盤タンクに係るもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| 屋内タンク貯蔵所           | ①タンク専用室平家建以外の建築物に設けるもので引火点が40℃以上70℃未満の危険物に係るもの(他の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの等を除く。)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
| 給 油 取 扱 所          | ①1階の一方のみが開放された屋内給油取扱所<br>②上部に上階を有する屋内給油取扱所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |